


ANEXO


RESOLUCIÓN AN NO. 19680 -ELEC DE 8 DE Noviembre DE 2024

“Por la cual se aprueba la celebración de la Consulta Pública No. 0013-24-Elec, para la aprobación de la propuesta de *“Modificación del plano titulado Acometida Aérea al Límite de Propiedad, que forma parte del Anexo, Planos de Acometidas BT, de la Norma Técnica para el Suministro Eléctrico a Clientes de la **EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A.** y de la **EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S.A.**, aprobado mediante Resolución AN No.18920-Elec de 27 de diciembre de 2023”*

CAD: PLO25500 ACOMETIDA AÉREA CON PAREDILLA ED3.DWG 03/10/2024 10:58 AM

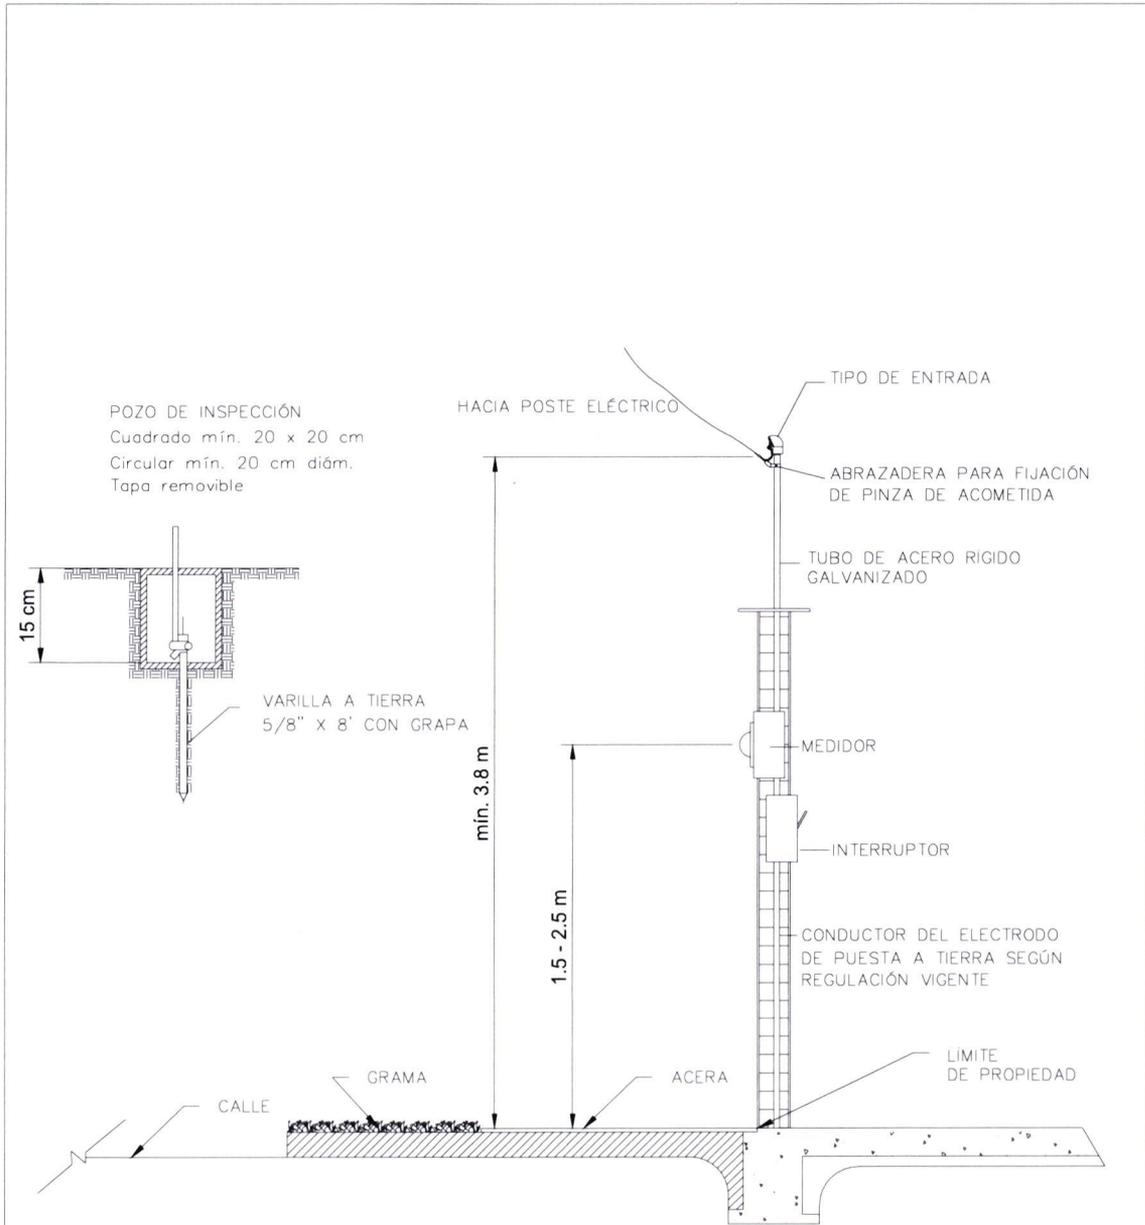

POZO DE INSPECCIÓN
Cuadrado mín. 20 x 20 cm
Circular mín. 20 cm diám.
Tapa removible



VARILLA A TIERRA
5/8" x 8' CON GRAPA

NOTA:

- EL DISEÑO DEL MURO SERA A DISCRECIÓN DEL CLIENTE Y DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ALTURAS SEÑALADAS.
- EL DISEÑO DEL POZO DE INSPECCIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA REGULACIÓN VIGENTE.

3	03/10/2024	HVC	JGG	PGR	SPH	ACTUALIZACIÓN
2	08/03/2022	HVC	JGG	JPM	SPH	REVISIÓN
EDIC	FECHA	DD	TP	RVS	APR	EDITADO PARA
ESCALA: S/E		TÍTULO PROYECTO:				
		LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN				
		TÍTULO PLANO:				CÓDIGO
		ACOMETIDA AÉREA AL LIMITE DE PROPIEDAD				HOJA 1 SIGUE -
						Nº PLO25500

DIN-A4